



SCHEMAT ZASILANIA ! ROZDZIAŁU TABLICA RWN/0

POZIOM RESTAURACJI w GDK

TN-S

W.L.Z - 5 x 10 mm² YDY żo - od RWN/1

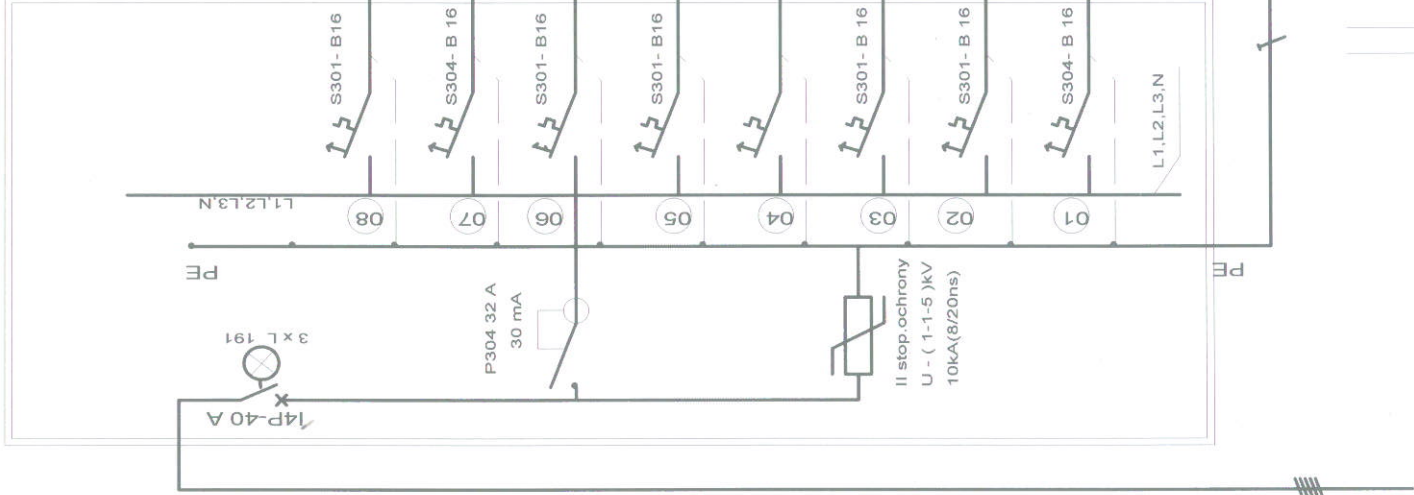

RW2 x 12

zestawienie podstawowych elementów

nazwa	typ	ilość	pola
Rozdzielnica wrnek	RWN2 x 12	1	4
Rozłącznik izol	FR304-40	1	4
wył różn-prądowy	P304-40-30	1	4
wył nadm-prądowy	S 301 B16	5	7
ochronnik przeciw przep.	S304C 20A 1	4	4

typ 2 kl C In= 5kAUp1,2 kVImp 8/20

pól 23

See = 6 mm² Cu

UZIOM SZTUCZNY (OTOKOWY)

ilość punktów
przew. moc obw.

Numer :	na zapleczu restauracji	Klient :	GMINNY OŚRODEK KULTURY w KLIMONTOWIE
Nazwa :	Projekt	Schemat :	RWN2x2/0
Projekt :	Bernard WALCZAK	Typul :	KLIMONTÓW ul. Krakowska 6

Akusz 1 / 1